

國立中興大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
1	27 住輔組信齋地下室閱覽室	<1	106/06/21	符合規定
2	32 住輔組華軒 4F	<1	106/06/21	符合規定
3	33 電機系 1F 大樓(男廁旁左)	<1	106/06/21	符合規定
4	34 住輔組樸軒 1F(左)	<1	106/06/21	符合規定
5	35 住輔組男宿智齋地下室閱覽室(右)	<1	106/06/21	符合規定
6	37 電機系 2F 男廁旁	<1	106/06/21	符合規定
7	39 住輔組樸軒 11F(左)	<1	106/06/21	符合規定
8	40 工學院 3F 茶水間	<1	106/06/21	符合規定
9	41 工學院 3F 男廁旁	<1	106/06/21	符合規定
10	42 住輔組樸軒 10F(右)	<1	106/06/21	符合規定
11	43 住輔組樸軒 9F(左)	<1	106/06/21	符合規定
12	45 住輔組樸軒 8F(左)	<1	106/06/21	符合規定
13	46 電機系 4F 男廁旁	<1	106/06/21	符合規定
14	47 住輔組樸軒 7F(左)	<1	106/06/21	符合規定
15	48 電機系 4F 茶水間(405)	<1	106/06/21	符合規定
16	49 住輔組樸軒 6F(左)	<1	106/06/21	符合規定
17	50 電機系 4F 茶水間(406)	<1	106/06/21	符合規定
18	51 住輔組樸軒 5F(左)	<1	106/06/21	符合規定
19	52 電機系 5F 男廁旁	<1	106/06/21	符合規定
20	53 電機系 6F 男廁旁	<1	106/06/21	符合規定
21	54 住輔組樸軒 4F(左)	<1	106/06/21	符合規定
22	55 住輔組樸軒 3F(右)	<1	106/06/21	符合規定
23	56 電機系 7F 男廁旁	<1	106/06/21	符合規定
24	57 住輔組樸軒 2F(右)	<1	106/06/21	符合規定
25	58 電機系 7F 茶水間	<1	106/06/21	符合規定
26	59 電機系 8F 男廁旁	<1	106/06/21	符合規定
27	60 住輔組男宿服務中心	<1	106/06/21	符合規定
28	61 住輔組勤軒 1F	<1	106/06/21	符合規定
29	62 住輔組勤軒 2F	<1	106/06/21	符合規定
30	63 住輔組華軒 1F	<1	106/06/21	符合規定
31	64 住輔組華軒 2F	<1	106/06/21	符合規定
32	65 住輔組華軒 3F	<1	106/06/21	符合規定
33	66 住輔組樸軒 1F	<1	106/06/21	符合規定
34	67 保管組學人宿舍 2F	<1	106/06/21	符合規定
35	68 住輔組男宿守衛室	<1	106/06/21	符合規定

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業群

負責人：裴若峰

檢驗室主管：郭淑清

(1/3)

國立中興大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
36	69 住輔組勤軒 3F(東)	<1	106/06/21	符合規定
37	70 住輔組義齋 1F(左)	<1	106/06/21	符合規定
38	72 住輔組勤軒 4F(西)	<1	106/06/21	符合規定
39	73 電機系 8F 茶水間(817)	<1	106/06/21	符合規定
40	74 住輔組怡軒 1F(右)	<1	106/06/21	符合規定
41	75 電機系 9F 茶水間(904)	<1	106/06/21	符合規定
42	76 住輔組怡軒 2F(右)	<1	106/06/21	符合規定
43	78 住輔組怡軒 3F(右)	<1	106/06/21	符合規定
44	80 住輔組怡軒 4F(右)	<1	106/06/21	符合規定
45	81 住輔組女宿傳達室	<1	106/06/21	符合規定
46	82 住輔組仁齋 1F 男宿(右)	<1	106/06/21	符合規定
47	83 住輔組仁齋 2F	<1	106/06/21	符合規定
48	84 住輔組仁齋 3F	<1	106/06/21	符合規定
49	85 住輔組仁齋 4F	<1	106/06/21	符合規定
50	86 住輔組義齋 1F(右)	<1	106/06/21	符合規定
51	87 住輔組義齋 2F	<1	106/06/21	符合規定
52	88 住輔組義齋 3F	<1	106/06/21	符合規定
53	89 住輔組義齋 4F	<1	106/06/21	符合規定
54	90 住輔組禮齋 1F(左)	<1	106/06/21	符合規定
55	91 住輔組禮齋 2F	<1	106/06/21	符合規定
56	92 住輔組禮齋 3F	<1	106/06/21	符合規定
57	93 住輔組禮齋 4F	<1	106/06/21	符合規定
58	94 住輔組智齋 1F(左)	<1	106/06/21	符合規定
59	95 住輔組智齋 2F	<1	106/06/21	符合規定
60	96 住輔組智齋 3F	<1	106/06/21	符合規定
61	97 住輔組智齋 4F	<1	106/06/21	符合規定
62	98 住輔組信齋 1F(5115 前)	<1	106/06/21	符合規定
63	99 住輔組信齋 1F(5129 前)	<1	106/06/21	符合規定
64	100 住輔組信齋 2F(5229 前)	<1	106/06/21	符合規定
65	101 住輔組信齋 2F(5215 前)	<1	106/06/21	符合規定
66	102 住輔組信齋 3F(5315 前)	<1	106/06/21	符合規定
67	103 住輔組信齋 3F(5329 前)	<1	106/06/21	符合規定
68	104 住輔組信齋 4F(5413 前)	<1	106/06/21	符合規定
69	105 住輔組信齋 4F(5427 前)	<1	106/06/21	符合規定
70	286 社管大樓管委會地下室	<1	106/06/21	符合規定

**報告專用章**  
 台灣檢驗科技股份有限公司  
 環安衛實業群  
 負責人：裴若峰  
 檢驗室主管：郭淑清

國立中興大學水質檢驗結果一覽表


編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
71	287 社管大樓管委會社管一樓左 1	<1	106/06/21	符合規定
72	288 社管大樓管委會社管一樓左 2	<1	106/06/21	符合規定
73	289 社管大樓管委會社管一樓右 1	<1	106/06/21	符合規定
74	290 社管大樓管委會社管一樓右 2	<1	106/06/21	符合規定
75	291 社管大樓管委會社管二樓左 1	<1	106/06/21	符合規定
76	292 社管大樓管委會社管二樓左 2	<1	106/06/21	符合規定
77	293 社管大樓管委會社管二樓右 1	<1	106/06/21	符合規定
78	294 社管大樓管委會社管二樓右 2	<1	106/06/21	符合規定
79	295 管理學院社管三樓左	36	106/06/21	不符合規定
80	296 管理學院(法律系)社管三樓右	<1	106/06/21	符合規定
81	297 管理學院(財金系)社管四樓左	<1	106/06/21	符合規定
82	298 管理學院(EMBA)社管四樓右	<1	106/06/21	符合規定
83	299 管理學院社管五樓左	<1	106/06/21	符合規定
84	300 法政學院社管五樓右	<1	106/06/21	符合規定
85	301 管理學院(會計系)社管六樓左	<1	106/06/21	符合規定
86	302 管理學院(資管系)社管六樓右	<1	106/06/21	符合規定
87	303 管理學院(企管系)社管七樓左	<1	106/06/21	符合規定
88	304 管理學院(行銷系)社管七樓右	48	106/06/21	不符合規定
89	305 管理學院(法律系)社管八樓左	<1	106/06/21	符合規定
90	306 管理學院(科管所)社管八樓右	<1	106/06/21	符合規定
91	307 管理學院(國政所/教研所)社管九樓	<1	106/06/21	符合規定
92	308 管理學院(國政所)社管九樓右	<1	106/06/21	符合規定
93	311 管理學院(企管系)社管 630	<1	106/06/21	符合規定
94	312 管理學院(法律系)社管 734	<1	106/06/21	符合規定
95	315 管理學院(資管系)社管 643	<1	106/06/21	符合規定
96	316 管理學院(國政所)社管 919	<1	106/06/21	符合規定
97	317 管理學院(教研所)社管 908	<1	106/06/21	符合規定
98	318 管理學院(EMBA)社管 415	<1	106/06/21	符合規定
	以下空白			

(複檢結果合格，詳如 P.4-8)

(複檢結果合格，詳如 P.4-8)

註 1. 飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

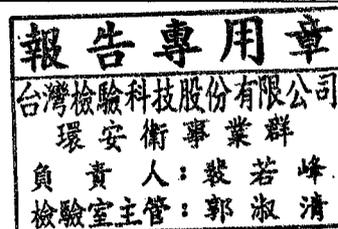





# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第 035 號

## 水質樣品檢驗報告

委託單位：國立中興大學

業別：\*

樣品基質：飲用水

樣品編號：PD7033701

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：臺中市南區國光路 250 號

(304 管理學院(行銷系)社管七樓右)

專案編號：\*

採樣時間：106 年 07 月 07 日 10 時 00 分

至：106 年 07 月 07 日 10 時 03 分

收樣時間：106 年 07 月 08 日 08 時 40 分

報告日期：106 年 07 月 14 日

報告編號：PD/2017/7033701

聯絡人：陳思文

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	飲用水水質標準
*	大腸桿菌群	<1 (CFU/100mL)	NIEA E230.55B	6 (CFU/100mL)
	以下空白			

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)。  
2.本報告共 1 頁。  
3.檢測項目有標示“\*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。  
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。  
6.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.55A)之許可。  
7.菌落數若大於 100 以上時，數據以科學符號表示，例如 1.5E+02，即為 1.5×10<sup>2</sup>。

### 聲明書

- (一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：裴若峰

檢驗室主管：郭淑清



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWC 2441378



# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第 035 號

## 水質樣品檢驗報告

專案編號：\*

採樣時間：106年07月07日10時00分

至：106年07月07日10時03分

收樣時間：106年07月08日08時40分

報告日期：106年07月14日

報告編號：PD/2017/7033702

聯絡人：陳思文

委託單位：國立中興大學

業別：\*

樣品基質：飲用水

樣品編號：PD7033702

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：臺中市南區國光路250號

(295 管理學院社管三樓左)

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	飲用水水質標準
*	大腸桿菌群	<1 (CFU/100mL)	NIEA E230.55B	6 (CFU/100mL)
	以下空白			


備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)。  
2.本報告共1頁。  
3.檢測項目有標示"\*"者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。  
4.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以"<檢測報告最低位數單位值"表示，並括號註明其實測值。  
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。  
6.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.55A)之許可。  
7.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10<sup>2</sup>。

聲明書  
(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：裴若峰

檢驗室主管：郭淑清

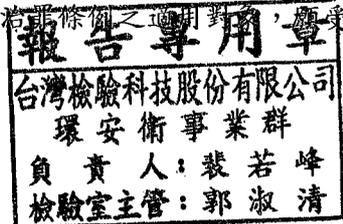

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 水質檢驗紀錄表

飲水機機台編號：304

飲水機採樣位置：管理學院（行銷系）社管七樓右

項目	總菌落數 100 CFU /mL	大腸桿菌群 6 CFU /100mL	硝酸鹽氮 10.0 mg/L	砷 0.01 mg/L	自由有效餘氯 0.2-1.0 mg/L	是否符合標準	備註
標準							
日期 106.07.07	-	<1	-	-	-		
以下空白							

**報告專用章**

台灣檢驗科技股份有限公司  
 環安實驗室  
 負責人：裴若淑  
 檢驗室主管：郭峰清

