




感電災害預防圖說

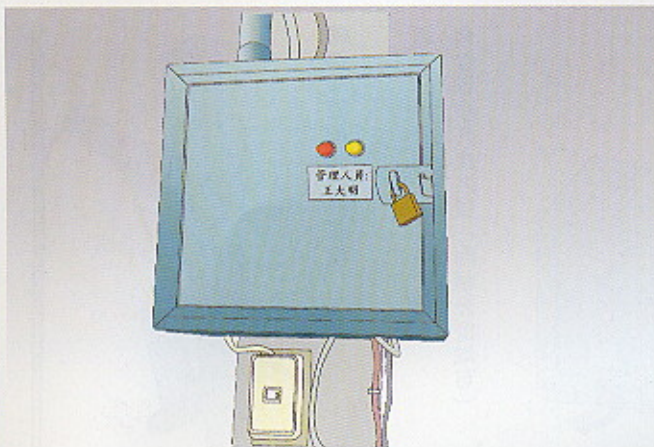

1. 電源箱應指定專人管理、上鎖及避免雨淋。
2. 使用電氣設備應由電氣專業人員操作。

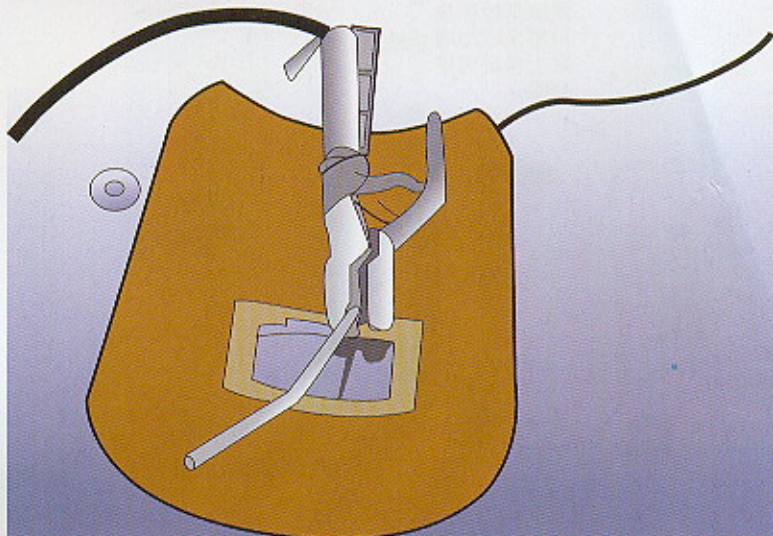


電焊柄應使用具絕緣耐力及耐熱性之標準規格產品。

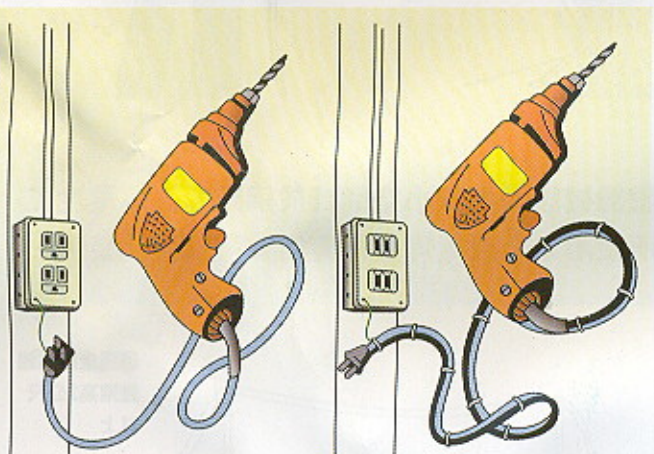

電動工具外殼接地例；左側為系統接地、右側為以接地端子連接於接地極。

維修之臨時用電設備
電源應裝置
漏電斷路器

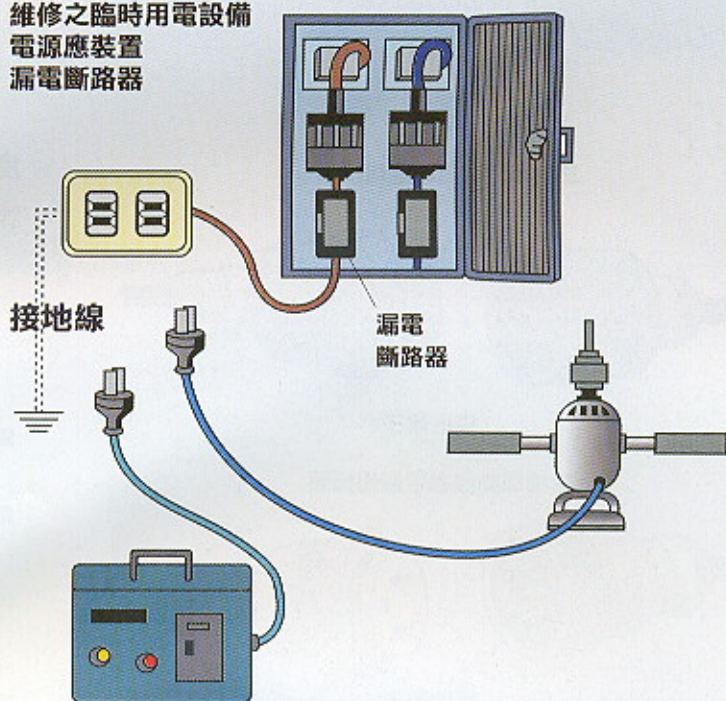

導電性良好場所或潮濕場所，使用移動式或攜帶式電動機具或臨時用電之各電源分路應裝置漏電斷路器（作動電流30mA以下，作動時間0.1sec以內）。